Phytocontrol WATERS

ACCREDITATION
COFRAC N°1-1904
portée disponible sur
www.cofrac.fr

RJ SERVICES

903 Av de la gde champagne
16100 MERPINS

Référence laboratoire: 26/1-136575

#Données fournies par le client:
Nom du point de prélèvement : 51808 Station de lavage
Type de prélèvement : Ponctuel
Alias compta :

Localisation : MERPINS

Lieu de prélèvement : RJ SERVICES
|---------|

Code du lieu de prélèvement : 51808 Station de lavage
Point de prélèvement :

Nature de l'échantillon: Eau de forage, puit
Usage: Hydrologie_Autres types d'eau
Date de prélèvement: 25/06/2026 10:43:00
Lieu de prélèvement:
tuyau extérieur station de lavage
Date de réception: 26/06/2026 08:28:53
Agence régionale: Phytocontrol Service client
Numéro du PSV: 51808 Station de lavage
Commune: MERPINS
Commande client: Qualimat 2026
Analyse(s) demandée(s):
Analyses

Nombre d'unités : 9
Prélevé par: Mme Biannic - Phytocontrol


Date d'enregistrement: 26/06/2026 08:30:40
Motif de prélèvement: Surveillance planifiée
Nom du PSV: 51808 Station de lavage
Flaconnage: Phytocontrol

Température à réception: 3.9°C
Méthode de prélèvement: FD T 90-520*(S1)

Date de mise en analyse: 26/06/2026 09:28:26
Transport: phytocontrol bordeaux - TCS
Département: 16
Référence de devis: CW2603990

Potabilité type R

Echantillon à réception :

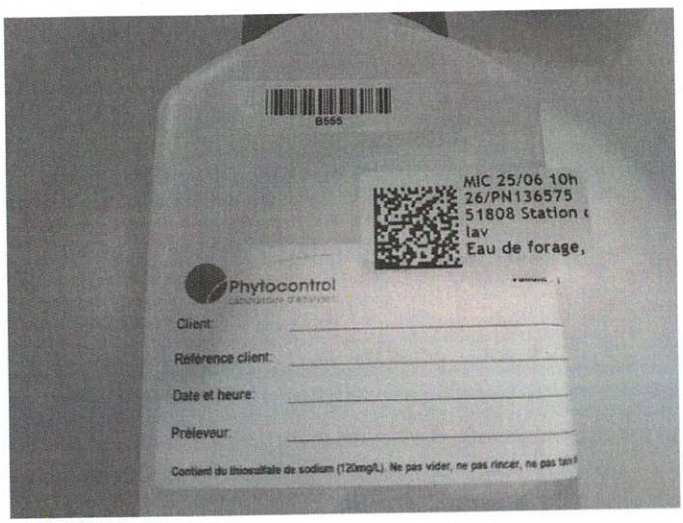

Phytocontrol WATERS

Informations de prélèvement

Type de robinet: Vanne

Lieu prelèvement: tuyau extérieur station de lavage - 903 Av de la gde champagne - MERPINS - 16100

Démontage avant prélèvement: Non

Couleur: Normale

Aspect: Normal

Odeur: Normale

Désinfection du point de prélèvement: Biocide

Résultats d'analyses

	Méthode	Résultat	Unité	CDC Client
Microbiologie				
Paramètres laboratoire				
Entérocoques intestinaux*	NF EN ISO 7899-2	1	UFC/100mL	
Bacteries coliformes*	NF EN ISO 9308-1 septembre 2000	0	UFC/100mL	
Escherichia coli*	NF EN ISO 9308-1 septembre 2000	0	UFC/100mL	
Pseudomonas aeruginosa	NF EN ISO 16266	> 80	UFC/100mL	
Microorganismes revivifiables à 22°C (68h)	NF EN ISO 6222	> 3 000	UFC/mL	
Microorganismes revivifiables à 36°C (44h)	NF EN ISO 6222	> 3 000	UFC/mL	
Salmonella spp.	NF EN ISO 19250	Absence	5L	
Physico-chimie				
Paramètres laboratoire				
pH	NF EN ISO 10523	7,2	u.pH	
Conductivité à 25°C	NF EN 27888	698	µS/cm	
Température de mesure de la conductivité	THERMOMETRIE	19,9	°C	
Température de mesure du pH	THERMOMETRIE	19,9	°C	
Paramètres Physico-Chimie				
Nitrates	NF ISO 15923-1	26	mg/L	
Nitrites	NF ISO 15923-1	0,01	mg/L	
Turbidité	NF EN ISO 7027-1	0,21	NFU	
Cations				
Ammonium	NF EN ISO 14911	< 0,05	mg/L	
Paramètres terrain				
Température de prélèvement*	MOC3/310	20,7	°C	

Détail des paramètres analysés et des méthodes utilisées en page(s) suivante(s)

	Méthode	Résultat	Commentaires	CDC Client
Physico-chimie				
Paramètre laboratoire				
Aspect	MOC3/322	Normal		
Couleur	MOC3/322	Normal		
Odeur	MOC3/322	Normal		
Saveur	MOC3/322	Normal		

Phytocontrol Analytics France, Parc Scientifique Georges BESSE II - 180 rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 Nîmes Cedex 1
Tél. 0 800 900 775 - www.phytocontrol.com - service-clients@phytocontrol.com
S.A.S. au Capital de 1.000.000 euros - SIRET 490 024 049 00028 RCS Nîmes - TVA intracom FR08490024049 - APE 7120B

Phytocontrol WATERS

Détail des paramètres analysés et des méthodes utilisées en page(s) suivante(s)

Légende

ND = Non détecté ; D = Détecté ; LQ = Limite de Quantification ; LD = Limite de Détection ; NA = Non Analysé ; NQ = Non Quantifiable ; NI = Non Interprétable ; N.M. = Non mesuré ; EC = Exclu par Criblage

Méthodes utilisées mentionnées en page(s) suivante(s) :
MOC3/232(S1) : Protocole de dénombrement des Escherichia coli et bactéries coliformes après filtration sur membrane.
MOC3/234(S1) : Protocole de dénombrement des microorganismes revivifiables par comptage des colonies à 22°C et 36°C après ensemencement en profondeur en gélose nutritive (PCA).
MOC3/235(S1) : Protocole de dénombrement des entérocoques après filtration sur membrane.
MOC3/237(S1) : Protocole de dénombrement de pseudomonas aeruginosa après filtration sur membrane.
MOC3/297(S1) : Méthode horizontale pour la recherche Salmonella spp dans les eaux.
MOC3/310(S1) : Détermination de la température.
MOC3/314(S1) : Dosage des cations par chromatographie ionique.
MOC3/316(S1) : Détermination de la conductivité électrique (avec compensation automatique de la température).
MOC3/317(S1) : Détermination du pH.
MOC3/319(S1) : Détermination de la turbidité.
MOC3/322(S1) : Evaluation des paramètres ACOS (Aspect, Couleur, Odeur, Saveur).
MOC3/337(S1) : Analyse des paramètres (Ammonium, chrome VI, nitrites, nitrates, chlorures, sulfates, phosphates, fluorures et silicates dissous) par détection photométrique.

(S1) : analyse réalisée par Phytocontrol laboratoire d'analyses - 180 rue Philippe Maupas - Parc Georges Besse - 30035 NIMES

Commentaires

Pour les paramètres bactéries coliformes, Escherichia coli, entérocoques intestinaux. Le délai de mise en analyse est supérieur aux préconisations des normes en vigueur. Evolution possible de la flore bactérienne. Résultats rendus sous réserve.

Pour les paramètres Pseudomonas aeruginosa, salmonella spp, micro-organismes revivifiables. Le délai de mise en analyse est supérieur aux préconisations des normes en vigueur. Evolution possible de la flore bactérienne. Résultats rendus hors accréditation.

Signature

L'actualisation des données règlementaires est assurée par notre Service Veille Règlementaire dans le respect des dates de mise en application des textes européens ou autres référentiels publiés.

Rapport validé par :

Doriane BAUDOUIN
Validation Analytique

- Ce certificat produit et validé électroniquement fait foi. Le nom et la fonction des responsables sur ce document ont été produits sur base d'une procédure protégée et personnalisée. Une version papier de ce document paraphé peut être obtenue sur simple demande.
- Les résultats d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'analyse.
- Dans le cas où les prélèvements ne sont pas réalisés par le laboratoire, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
- Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
- Pour évaluer le respect des Limites et des Références de Qualité, il n'a pas été pris en compte l'incertitude de mesure.
- Dans le cas où l'ensemble des résultats pris en considération sont accrédités, la déclaration de conformité est couverte par l'accréditation. Les autres commentaires ne sont pas couverts (sauf mention contraire).
Phytocontrol est agréé par l'AFSCA, habilité par l'INAO, le BNN et le QS et est certifié ISO 14001 par l'Afnor pour les sites Laboratoire Phytocontrol 1.
- Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux. Portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
- Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement, se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.
- Laboratoire agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l'environnement – portée détaillée de l'agrément disponible sur le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire
- Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui pourraient affecter la validité des résultats. Elles sont identifiées par le symbole #.

Phytocontrol
WATERS

Microbiologie

Paramètres laboratoire

Unité ⇩ : UFC/100mL	Résultat	LQ	Méthode
Bacteries coliformes*	0		MOC3/232
Entérocoques intestinaux*	1		MOC3/235
Escherichia coli*	0		MOC3/232
Pseudomonas aeruginosa	> 80		MOC3/237
Unité ⇩ : UFC/mL	**Résultat**	**LQ**	**Méthode**
Microorganismes revivifiables à 22°C (68h)	> 3000		MOC3/234
Microorganismes revivifiables à 36°C (44h)	> 3000		MOC3/234
Unité ⇩ : 5L	**Résultat**	**LQ**	**Méthode**
Salmonella spp.	Absence		MOC3/297

Physico-chimie

Paramètres laboratoire

Unité ⇩ : u.pH	Résultat	LQ	Méthode
pH	7,2	4	MOC3/317
Unité ⇩ : µS/cm	**Résultat**	**LQ**	**Méthode**
Conductivité à 25°C	698	5	MOC3/316
Unité ⇩ : °C	**Résultat**	**LQ**	**Méthode**
Température de mesure de la conductivité	19,9		MOC3/316
Température de mesure du pH	19,9		MOC3/317

Paramètres Physico-Chimie

Unité ⇩ : mg/L	Résultat	LQ	Méthode
Nitrates	26	0,1	MOC3/337
Nitrites	0,01	0,01	MOC3/337
Unité ⇩ : NFU	**Résultat**	**LQ**	**Méthode**
Turbidité	0,21	0,2	MOC3/319

Cations

Unité ⇩ : mg/L	Résultat	LQ	Méthode
Ammonium	< 0,05	0,05	MOC3/314

Paramètres terrain

Unité ⇩ : °C	Résultat	LQ	Méthode
Température de prélèvement*	20,7		MOC3/310

Phytocontrol Analytics France, Parc Scientifique Georges BESSE II - 180 rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 Nîmes Cedex 1
Tél. 0 800 900 775 - www.phytocontrol.com - service-clients@phytocontrol.com
S.A.S. au Capital de 1.000.000 euros - SIRET 490 024 049 00028 RCS Nîmes - TVA intracom FR08490024049 - APE 7120B

Phytocontrol WATERS

cofrac ESSAIS ACCREDITATION COFRAC N°1-1904 portée disponible sur www.cofrac.fr

ISO 14001:2015 CERTIFIED

RJ SERVICES

903 Av de la gde champagne
16100 MERPINS

Référence laboratoire: 26/1-142414

#Données fournies par le client:
Nom du point de prélèvement : 51808 Station de lavage
Type de prélèvement : Ponctuel
Alias compta :

Localisation : MERPINS

Lieu de prélèvement : RJ SERVICES
|---------|

Code du lieu de prélèvement : 51808 Station de lavage
Point de prélèvement :


Nature de l'échantillon: Eau de forage, puit
Usage: Hydrologie_Autres types d'eau
Date de prélèvement: 02/07/2026 09:58:00
Lieu de prélèvement: tuyau local
Date de réception: 03/07/2026 08:16:01
Agence régionale: Phytocontrol Service client
Numéro du PSV: 51808 Station de lavage
Commune: MERPINS
Analyse(s) demandée(s):
Analyses

Nombre d'unités : 9
Prélevé par: Mme Biannic - Phytocontrol
Date d'enregistrement: 03/07/2026 08:18:03
Motif de prélèvement: Surveillance planifiée
Nom du PSV: 51808 Station de lavage
Flaconnage: Phytocontrol

Potabilité type R

Température à réception: 3.8°C
Méthode de prélèvement: FD T 90-520*(S1)
Date de mise en analyse: 03/07/2026 08:39:14
Transport: phytocontrol bordeaux - TCS
Département: 16
Référence de devis: CW2603990

Echantillon à réception :

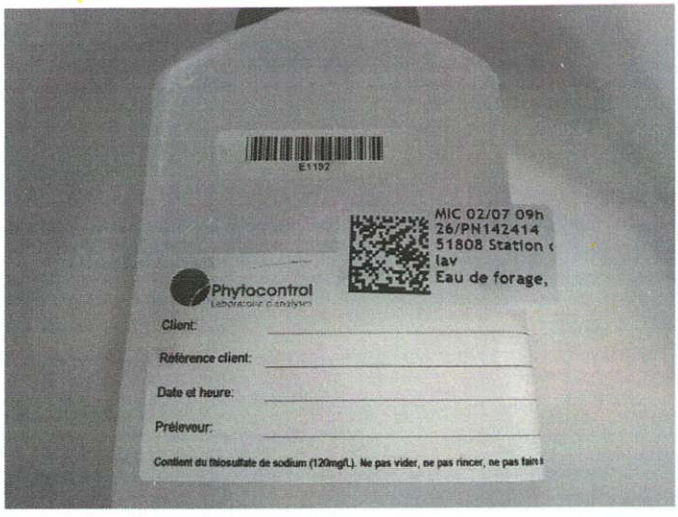

Phytocontrol WATERS

Informations de prélèvement

Type de robinet: Vanne

Lieu prelèvement: tuyau local - 903 Av de la gde champagne - MERPINS - 16100

Démontage avant prélèvement: Non

Couleur: Normale

Aspect: Normal

Odeur: Normale

Résultats d'analyses

	Méthode	Résultat	Unité	CDC Client
Microbiologie				
Paramètres laboratoire				
Entérocoques intestinaux*	NF EN ISO 7899-2	0	UFC/100mL	
Bacteries coliformes*	NF EN ISO 9308-1 septembre 2000	0	UFC/100mL	
Escherichia coli*	NF EN ISO 9308-1 septembre 2000	0	UFC/100mL	
Pseudomonas aeruginosa	NF EN ISO 16266	14	UFC/100mL	
Microorganismes revivifiables à 22°C (68h)	NF EN ISO 6222	40	UFC/mL	
Microorganismes revivifiables à 36°C (44h)	NF EN ISO 6222	28	UFC/mL	
Salmonella spp.	NF EN ISO 19250	Absence	5L	
Physico-chimie				
Paramètres laboratoire				
pH	NF EN ISO 10523	7,6	u.pH	
Conductivité à 25°C	NF EN 27888	688	µS/cm	
Température de mesure de la conductivité	THERMOMETRIE	18,45	°C	
Température de mesure du pH	THERMOMETRIE	18,45	°C	
Paramètres Physico-Chimie				
Nitrates	NF ISO 15923-1	24	mg/L	
Nitrites	NF ISO 15923-1	0,03	mg/L	
Turbidité	NF EN ISO 7027-1	0,41	NFU	
Cations				
Ammonium	NF EN ISO 14911	< 0,05	mg/L	
Paramètres terrain				
Température de prélèvement*	MOC3/310	19,5	°C	

Détail des paramètres analysés et des méthodes utilisées en page(s) suivante(s)

	Méthode	Résultat	Commentaires	CDC Client
Physico-chimie				
Paramètre laboratoire				
Aspect	MOC3/322	Normal		
Couleur	MOC3/322	Normal		
Odeur	MOC3/322	Normal		
Saveur	MOC3/322	NA		

Phytocontrol Analytics France, Parc Scientifique Georges BESSE II - 180 rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 Nîmes Cedex 1
Tél. 0 800 900 775 - www.phytocontrol.com - service-clients@phytocontrol.com
S.A.S. au Capital de 1.000.000 euros - SIRET 490 024 049 00028 RCS Nîmes - TVA intracom FR08490024049 - APE 7120B

Phytocontrol WATERS

Détail des paramètres analysés et des méthodes utilisées en page(s) suivante(s)

Légende

ND = Non détecté ; D = Détecté ; LQ = Limite de Quantification ; LD = Limite de Détection ; NA = Non Analysé ; NQ = Non Quantifiable ; NI = Non Interprétable ; N.M. = Non mesuré ; EC = Exclu par Criblage

Méthodes utilisées mentionnées en page(s) suivante(s) :
MOC3/232(S1) : Protocole de dénombrement des Escherichia coli et bactéries coliformes après filtration sur membrane.
MOC3/234(S1) : Protocole de dénombrement des microorganismes revivifiables par comptage des colonies à 22°C et 36°C après ensemencement en profondeur en gélose nutritive (PCA).
MOC3/235(S1) : Protocole de dénombrement des entérocoques après filtration sur membrane.
MOC3/237(S1) : Protocole de dénombrement de pseudomonas aeruginosa après filtration sur membrane.
MOC3/297(S1) : Méthode horizontale pour la recherche Salmonella spp dans les eaux.
MOC3/310(S1) : Détermination de la température.
MOC3/314(S1) : Dosage des cations par chromatographie ionique.
MOC3/316(S1) : Détermination de la conductivité électrique (avec compensation automatique de la température).
MOC3/317(S1) : Détermination du pH.
MOC3/319(S1) : Détermination de la turbidité.
MOC3/322(S1) : Evaluation des paramètres ACOS (Aspect, Couleur, Odeur, Saveur).
MOC3/337(S1) : Analyse des paramètres (Ammonium, chrome VI, nitrites, nitrates, chlorures, sulfates, phosphates, fluorures et silicates dissous) par détection photométrique.

(S1) : analyse réalisée par Phytocontrol laboratoire d'analyses - 180 rue Philippe Maupas - Parc Georges Besse - 30035 NIMES

Commentaires

Pour les paramètres bactéries coliformes, Escherichia coli, entérocoques intestinaux. Le délai de mise en analyse est supérieur aux préconisations des normes en vigueur. Evolution possible de la flore bactérienne. Résultats rendus sous réserve.

Pour les paramètres Pseudomonas aeruginosa, salmonella spp, micro-organismes revivifiables. Le délai de mise en analyse est supérieur aux préconisations des normes en vigueur. Evolution possible de la flore bactérienne. Résultats rendus hors accréditation.

Signature

L'actualisation des données règlementaires est assurée par notre Service Veille Règlementaire dans le respect des dates de mise en application des textes européens ou autres référentiels publiés.

Rapport validé par :

Sandro VITALINO
Validation Analytique



- Ce certificat produit et validé électroniquement fait foi. Le nom et la fonction des responsables sur ce document ont été produits sur base d'une procédure protégée et personnalisée. Une version papier de ce document paraphé peut être obtenue sur simple demande.
- Les résultats d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'analyse.
- Dans le cas où les prélèvements ne sont pas réalisés par le laboratoire, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
- Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
- Pour évaluer le respect des Limites et des Références de Qualité, il n'a pas été pris en compte l'incertitude de mesure.
- Dans le cas où l'ensemble des résultats pris en considération sont accrédités, la déclaration de conformité est couverte par l'accréditation. Les autres commentaires ne sont pas couverts (sauf mention contraire).

Phytocontrol est agréé par l'AFSCA, habilité par l'INAO, le BNN et le QS et est certifié ISO 14001 par l'Afnor pour les sites Laboratoire Phytocontrol 1.
- Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux. Portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
- Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement, se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.
- Laboratoire agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l'environnement – portée détaillée de l'agrément disponible sur le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire
- Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui pourraient affecter la validité des résultats. Elles sont identifiées par le symbole #.